

2020 年 8 月 3 日

大阪ガス株式会社
ネットワークカンパニー
南部導管部導管計画チーム

ガス導管の点検作業について

平素は弊社ガス事業へ格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、泉南市男里地区におきましてガス導管の点検作業を実施させていただきたいと存じます。

つきましては、以下要領で作業を実施させていただきたく存じますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

記

1. 作業目的

地中に埋設されているガス導管内に、不純物（サビ等）がないか確認するために都市ガスサンプリング及びガス導管内測定作業を行います。

2. 作業日時

2020 年 8 月 11 日（火） 9 時 ～ 17 時

時間は作業状況に応じて、早期に終了する場合があります。

3. 作業実施者

大阪ガス(株)社員及び、大阪ガス指定協力会社

4. 作業場所

- ① 男里 7 丁目 19 付近：天神橋付近
- ② 男里 7 丁目 19 付近：昭和化学工業さま入口付近
- ③ 男里 6 丁目 12 付近：リカーショップうまのさま付近

5. 作業内容

- ① 都市ガスサンプリング
- ② 都市ガスサンプリング
- ③ ガス導管内測定

※今回の作業では、道路の掘削は行いません。従来より設置しております、大阪ガスのマンホールを利用して上記の作業を行います。



作業場所概略図


6. 作業方法（作業車両）

・都市ガスサンプリング（①②地点作業）

ガス導管に流れるガスを専用車両のフィルターに通し、ガスに含まれる不純物の有無を確認します。

・ガス導管内測定（③地点作業）

専用の測定装置でガス導管内の不純物を測定する作業を行います。

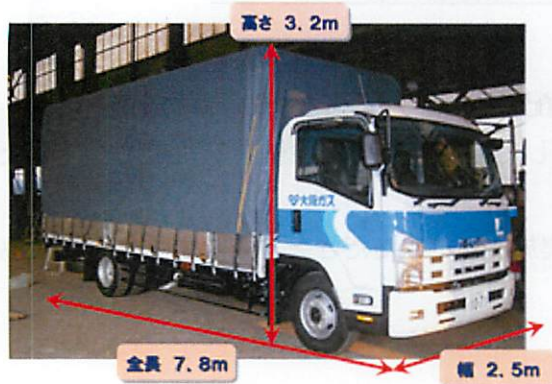

（ご参考）①地点設置車両



（ご参考）②③地点設置車両

7. 作業による影響

・作業音の発生

作業中、地点①②のサンプリング地点にて作業音が発生します。

・ガスの使用について

作業によってガスのご使用に影響はありません。通常通りご使用ください。

当日は、車や施工担当者の出入りや、作業に伴う騒音等でご迷惑をお掛けいたしますが、細心の注意を払い、安全に十分留意させていただきますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。


以上

【 担当及び連絡先 】


大阪ガス株式会社 ネットワークカンパニー
南部導管部 導管計画チーム
大阪府堺市堺区住吉橋町2丁目2番19号
栁原 幸雄（クワバラ ユキオ）
電話 072-238-2375

【ご参考（作業位置図）】

- ・①都市ガスサンプリング作業箇所

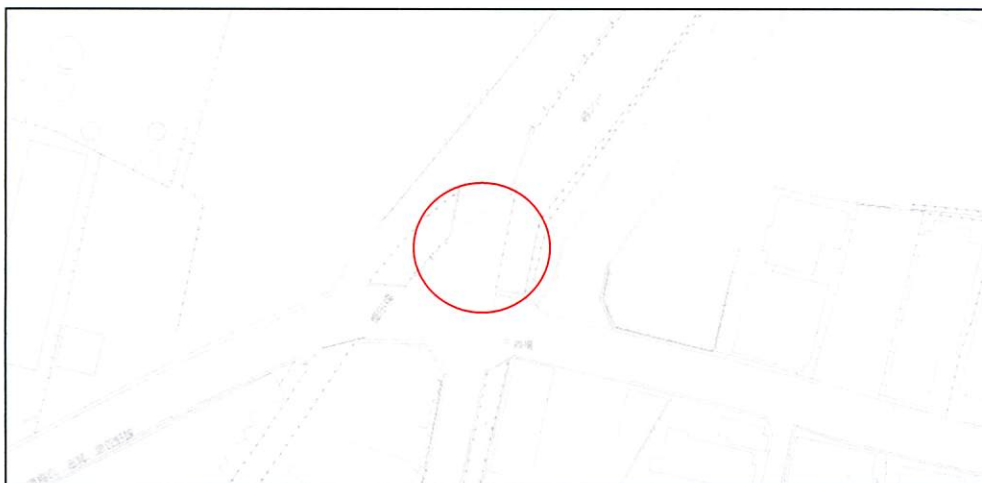

- ・②都市ガスサンプリング作業箇所

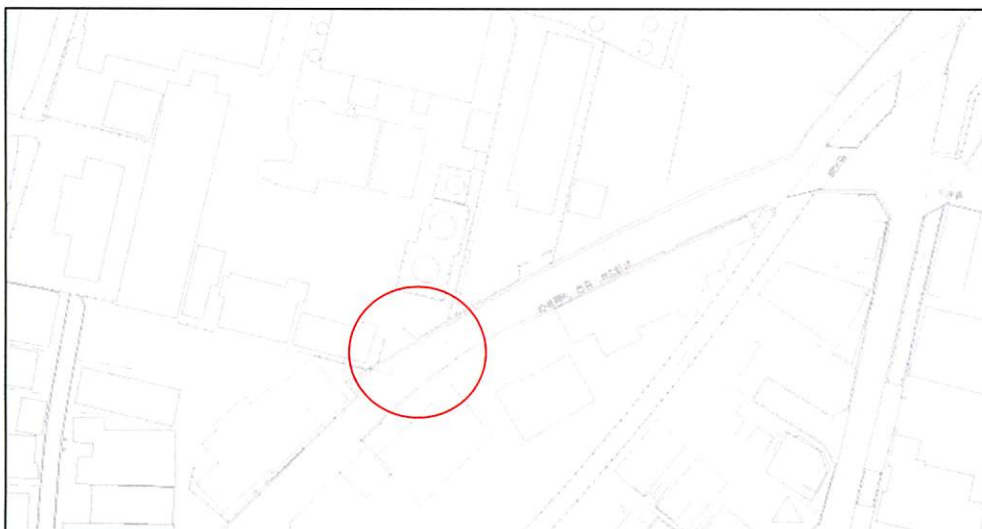

- ・③ガス導管内測定作業箇所

